

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S056
样品受理号: 集 01
报告书编号: 2025S056

收样日期: 2025 年 03 月 12 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 12 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 12 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山胡大塘水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.97	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	149.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	5.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.31	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.1	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	391	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王明

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S057
样品受理号: 集 02
报告书编号: 2025S057收样日期: 2025 年 03 月 12 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(末梢水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 12 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 12 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	刘元、彭付兵
生产单位:	罗山胡大塘水厂	采样地点:	胡大塘组

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.89	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	149.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	3.6	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	<0.50(最低检出限)	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.35	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	379	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S061
样品受理号: 集 06
报告书编号: 2025S061收样日期: 2025 年 03 月 12 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 12 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 12 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山竹竿淮河供水站 采样地点: 淮河菜园组

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异味无臭味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.68	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	115.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	14.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	12.7	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.24	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	<0.10(最低检出限)	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	332	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S062
样品受理号: 集 07
报告书编号: 2025S062收样日期: 2025 年 03 月 12 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(出厂水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 12 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 12 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	刘元、彭付兵
生产单位:	罗山竹竿自来水厂	采样地点:	竹竿水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.69	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	158.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	12.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	18.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.25	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	<0.10(最低检出限)	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	397	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	0.39	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

211603100472
有效期2027年11月28日

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S063
样品受理号: 集 08
报告书编号: 2025S063收样日期: 2025 年 03 月 12 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 12 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 12 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山竹竿自来水厂 采样地点: 竹竿中心街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)


检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.78	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	169.9	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	12.4	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	19.0	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.35	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	<0.10(最低检出限)	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	398	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



211603100472
有效期至2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S064
样品受理号: 集 09
报告书编号: 2025S064

收样日期: 2025 年 03 月 12 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 12 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 12 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山六里自来水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.05	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	215.8	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	12.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	10.2	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.28	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	22	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	<0.10(最低检出限)	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	504	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 李永红

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S065
样品受理号: 集 10
报告书编号: 2025S065收样日期: 2025 年 03 月 12 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(末梢水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 12 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 12 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	刘元、彭付兵
生产单位:	罗山六里自来水厂	采样地点:	六里卫生室

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.12	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	212.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	12.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	9.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.40	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	9	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	<0.10(最低检出限)	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	503	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S066
样品受理号: 集 11
报告书编号: 2025S066

收样日期: 2025 年 03 月 13 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 13 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 13 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山高店湖南水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.16	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	162.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	7.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	7.9	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.23	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	1	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	<0.10(最低检出限)	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	383	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 汪冰

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S067
样品受理号: 集 12
报告书编号: 2025S067收样日期: 2025 年 03 月 13 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 13 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 13 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山高店湖南水厂 采样地点: 扶贫小区

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.18	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	162.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	7.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.24	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	0.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	381	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 罗山

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S068
样品受理号: 集 13
报告书编号: 2025S068

收样日期: 2025 年 03 月 13 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 13 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 13 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山高庙仙供水站 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)


检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.98	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	189.8	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	14.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.19	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	1	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	4.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	451	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 何冰

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月23日

QRD010-2021

样品编号: 2025S069
样品受理号: 集 14
报告书编号: 2025S069收样日期: 2025 年 03 月 13 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 13 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 13 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山高庙仙供水站 采样地点: 高庙村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:


项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.85	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	188.6	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	14.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.19	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	4.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	452	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 罗元

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心



检测报告

GRD010-2021

211608100472
样品编号: 2027年11月28日

样品受理号:

报告书编号:

2025S070

集 15

2025S070

收样日期:

检测完成日期:

报告日期:

2025年03月13日

2025年03月25日

2025年03月26日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月13日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月13日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山高店三合水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.91	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	184.0	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	15.8	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.23	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	5.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	446	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 刘元

签发日期: 2025年3月26日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



211603100472
有效期2027年11月28日

样品编号: 2025S071
样品受理号: 集 16
报告书编号: 2025S071

收样日期: 2025 年 03 月 13 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

QRD010-2021

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 13 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 13 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山高店三和水厂 采样地点: 三合新村

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.31	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	187.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	15.8	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.28	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	9	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	5.6	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	445	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 何江

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472

有效期至2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S072

样品受理号: 集 17

报告书编号: 2025S072

收样日期:

2025 年 03 月 13 日

检测完成日期:

2025 年 03 月 25 日

报告日期:

2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(出厂水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 13 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 13 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	刘元、彭付兵
生产单位:	罗山高店自来水厂	采样地点:	水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:


项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.56	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	202.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	9.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.19	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	<0.10(最低检出限)	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	452	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



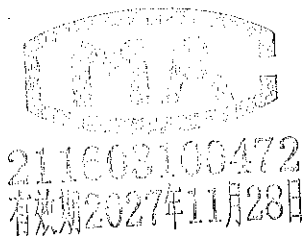

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S073
样品受理号: 集 18
报告书编号: 2025S073

收样日期: 2025 年 03 月 13 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(末梢水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 13 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 13 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	刘元、彭付兵
生产单位:	罗山高店自来水厂	采样地点:	高店南街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.25	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	196.6	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	9.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.26	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	<0.10(最低检出限)	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	454	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: [Signature]

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472

样品编号: 20250327年11月28日

样品受理号:

集 19

报告书编号:

2025S074

收样日期:

2025 年 03 月 13 日

检测完成日期:

2025 年 03 月 25 日

报告日期:

2025 年 03 月 26 日

QRD010-2021

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(出厂水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 13 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 13 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	刘元、彭付兵
生产单位:	罗山刘台供水站	采样地点:	水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)


检测结果:


项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.03	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	210.0	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	21.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	5.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	535	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日





罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472

样品编号: 2027年11月28日

样品受理号:

报告书编号:

2025S075

集 20

2025S075

收样日期:

检测完成日期:

报告日期:

QRD010-2021

2025 年 03 月 13 日

2025 年 03 月 25 日

2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 13 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 13 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山刘台供水站 采样地点: 刘台黄湾

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.01	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	201.6	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	19.4	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.33	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	3	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	4.5	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	527	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

[Signature]

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472

有效期至2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S076
样品受理号: 集 21
报告书编号: 2025S076

收样日期: 2025 年 03 月 14 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 14 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 14 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山莽张宝鑫水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.40	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	72.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	19.6	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	4.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	205	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心



检测报告

QRD010-2021

样品编号: 211608100472
样品受理号: 2025S077
报告书编号: 集 22
2025S077

收样日期: 2025年03月14日
检测完成日期: 2025年03月25日
报告日期: 2025年03月26日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月14日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月14日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山莽张宝鑫水厂 采样地点: 莽张中心街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异味无臭味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.52	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	72.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	19.8	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.44	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	5.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	203	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	0.11	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025年3月26日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



211603100472

样品编号: 20250314

样品受理号: 20250314

报告书编号: 20250314

2025S088

集 33

2025S088

收样日期:

检测完成日期:

报告日期:

QRD010-2021

2025 年 03 月 14 日

2025 年 03 月 25 日

2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水)

产品批号: 2025 年 03 月 14 日

生产日期: 2025 年 03 月 14 日

检测类别: 抽样

样品性状及包装: 液体、瓶装

生产单位: 罗山十里塘水厂

商 标: 无

规格数量: 500mL×3

保 质 期: 无

执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023

送样人: 刘元、彭付兵

采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.95	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	197.0	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	7.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.24	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	3	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	466	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 罗山

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

202503100472
样品编号: 202503100472
样品受理号: 202503100472
报告书编号: 202503100472

2025S089

集 34

2025S089

收样日期:

2025 年 03 月 14 日

检测完成日期:

2025 年 03 月 25 日

报告日期:

2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 14 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 14 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山十里塘水厂 采样地点: 十里塘阳光小区

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.92	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	197.8	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	7.6	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.30	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	67	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	476	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

罗山

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: 211603100472
样品受理号: 2025S090
报告书编号: 集 35
2025年11月28日

收样日期: 2025年03月17日
检测完成日期: 2025年03月25日
报告日期: 2025年03月26日

QRD010-2021

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商标: 无
产品批号: 2025年03月17日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月17日 保质期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山银山供水站 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.78	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	51.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	3.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.19	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	90	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.2	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	125	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 陈冰

签发日期: 2025年3月26日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



样品编号: 211603100472
 样品受理号: 2025S091
 报告书编号: 集 36
 2025年11月28日

收样日期: 2025年03月17日
 检测完成日期: 2025年03月25日
 报告日期: 2025年03月26日

QRD010-2021


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
 产品批号: 2025年03月17日 规格数量: 500mL×3
 生产日期: 2025年03月17日 保 质 期: 无
 检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
 样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
 生产单位: 罗山定远银山供水站 采样地点: 银山村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.82	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	60.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	3.5	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.27	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	10	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	3.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	125	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 刘元

签发日期: 2025年3月26日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472

有效期至2027年11月28日

样品编号:

2025S092

样品受理号:

集 37

报告书编号:

2025S092

收样日期:

2025 年 03 月 17 日

检测完成日期:

2025 年 03 月 25 日

报告日期:

2025 年 03 月 26 日

QRD010-2021

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水)

商 标: 无

产品批号: 2025 年 03 月 17 日

规格数量: 500mL×3

生产日期: 2025 年 03 月 17 日

保 质 期: 无

检测类别: 抽样

执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023

样品性状及包装: 液体、瓶装

送样人: 刘元、彭付兵

生产单位: 罗山黄洼供水站

采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)


检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.86	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	54.0	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	3.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.22	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	20	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.1	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	115	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

211603100472

样品编号: 2025S094

样品受理号: 集 39

报告书编号: 2025S094

收样日期: 2025 年 03 月 17 日

检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日

报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 17 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 17 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山定远水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.93	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	93.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	14.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.29	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	50	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	8.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	229	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	0.10	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王红

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S095
样品受理号: 集 40
报告书编号: 2025S095

收样日期: 2025 年 03 月 17 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 17 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 17 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山定远水厂 采样地点: 定远村村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.05	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	90.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	14.8	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.29	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	70	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	8.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	228	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 李 明

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



QRD010-2021

样品编号: 211603160472
样品受理号: 2027年11月28日
报告书编号: 2025S096
集 41
2025S096

收样日期: 2025 年 03 月 17 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 17 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 17 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山定远朱庄供水站 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.85	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	10	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	121.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	21.5	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.6	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.14	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	30	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	5.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	284	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	0.12	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 陈 洲

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S098
样品受理号: 2025S098
报告书编号: 2025S098

收样日期: 2025 年 03 月 17 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 17 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 17 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山县鑫隆水务公司 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.30	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	100.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	24.5	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.37	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	20	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	8.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	261	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 罗 汛

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



211608100472

样品编号: 2025S099
样品受理号: 集 44
报告书编号: 2025S099

收样日期: 2025 年 03 月 17 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

QRD010-2021

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 17 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 17 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山宝鑫水厂 采样地点: 定远中心街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.36	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	92.9	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	24.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.18	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	20	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	8.2	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	260	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 刘元

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 03100472
样品受理号: 20250327
报告书编号: 202503272025S102
集 47
2025S102收样日期:
检测完成日期:
报告日期:2025 年 03 月 17 日
2025 年 03 月 25 日
2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 17 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 17 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山银冲供水站 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.83	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	40.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	5.8	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.18	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	3	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	9.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	106	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 陈永

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S103
样品受理号: 集 48
报告书编号: 2025S103

收样日期: 2025 年 03 月 17 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 17 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 17 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山山店银冲供水站 采样地点: 鸡笼村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)


检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.74	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	38.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	5.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.17	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	3	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	8.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	106	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 王洪

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211608100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S109
样品受理号: 集 49
报告书编号: 2025S109收样日期: 2025年03月18日
检测完成日期: 2025年04月01日
报告日期: 2025年04月02日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月18日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月18日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025年03月18日
生产单位: 罗山铁铺北安供水站 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.00	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	53.0	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	2.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	13.1	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.27	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	3	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	1.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	118	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025年4月2日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: 2025S115
样品受理号: 集 55
报告书编号: 2025S115

收样日期: 2025 年 03 月 18 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

QRD010-2021

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 18 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 18 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 18 日
生产单位: 罗山铁铺水厂 采样地点: 水厂院内


送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.51	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	64.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	2.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	11.6	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.22	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	90	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	99	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 李凡

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

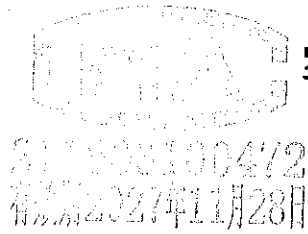

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S124
样品受理号: 集 64
报告书编号: 2025S124

收样日期: 2025 年 03 月 18 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 18 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 18 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 18 日
生产单位: 罗山彭新镇公山水厂 采样地点: 公山村部


送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.89	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	75.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	14.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	12.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	40	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.4	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	184	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 罗山

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

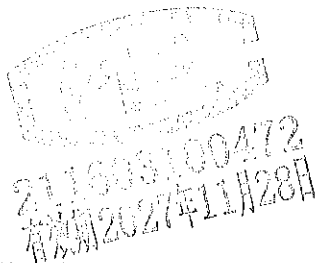

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S128
样品受理号: 集 65
报告书编号: 2025S128

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山老尤店水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)


检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.88	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	154.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	11.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.3	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.1	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	406	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 罗山

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

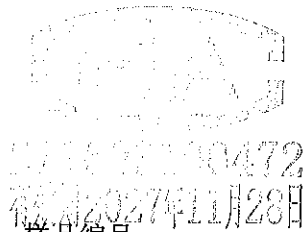

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S129
样品受理号: 集 66
报告书编号: 2025S129

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山老尤店水厂 采样地点: 老尤店新村

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)


检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.83	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	365.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	55.4	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	48.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.37	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	53	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	4.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	939	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

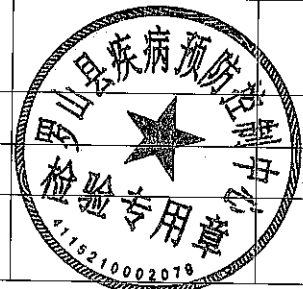

签发人: 李永

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

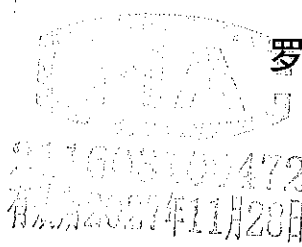

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S130
样品受理号: 集 67
报告书编号: 2025S130

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山尤店水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:


项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.09	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	184.8	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	3.8	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.5	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.41	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	3	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.2	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	458	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人:

签发日期:

2025 年 4 月 2 日

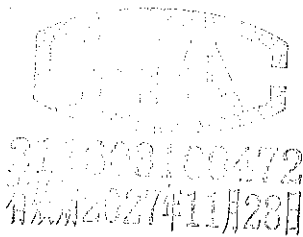

罗山县疾病预防控制中心
检测报告

GRD010-2021

样品编号:	2025S131	收样日期:	2025 年 03 月 19 日
样品受理号:	集 68	检测完成日期:	2025 年 04 月 01 日
报告书编号:	2025S131	报告日期:	2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(末梢水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 19 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 19 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	2025 年 03 月 19 日
生产单位:	罗山尤店水厂	采样地点:	尤店中心街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心 (行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.04	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	179.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	2.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	2.6	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.2	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	450	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 罗山

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S132
样品受理号: 集 69
报告书编号: 2025S132

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山方湾水厂 采样地点: 水厂院内


送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.05	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	163.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	4.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	5.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.35	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	416	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王明

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

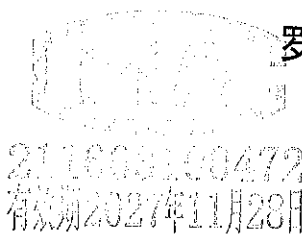

罗山县疾病预防控制中心
检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S133
样品受理号: 集 70
报告书编号: 2025S133


收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

样品名称:	生活饮用水(末梢水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 19 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 19 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	2025 年 03 月 19 日
生产单位:	罗山方湾水厂	采样地点:	方湾村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心 (行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.04	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	175.0	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	4.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	5.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.35	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	410	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

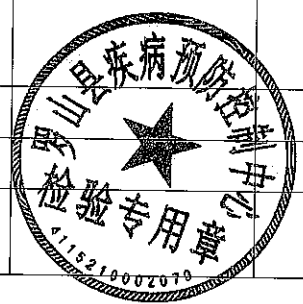

签发人: 王 凡

签发日期: 2025 年 4 月 2 日



罗山县疾病预防控制中心

211608100472
有效期2027年11月28日

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S134
样品受理号: 集 71
报告书编号: 2025S134

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(出厂水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 19 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 19 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	2025 年 03 月 19 日
生产单位:	罗山尤店罗洼供水站	采样地点:	水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.04	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	228.6	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	10.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	5.5	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.35	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	92	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	537	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: [Signature]

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S135
样品受理号: 集 72
报告书编号: 2025S135

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山尤店罗洼供水站 采样地点: 罗洼村部


送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.02	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	235.0	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	10.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	5.5	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.28	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	4	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	542	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 2 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211008160472

2025年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S136
样品受理号: 集 73
报告书编号: 2025S136

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山尤店街道水厂 采样地点: 水厂院内


送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.06	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	153.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	1.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	2.8	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.37	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	374	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王 明

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

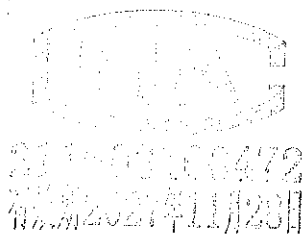

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S137
样品受理号: 集 74
报告书编号: 2025S137

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山尤店街道水厂 采样地点: 尤店南街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)


检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.98	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	151.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	1.5	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	2.8	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.31	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	25	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	372	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 王明

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

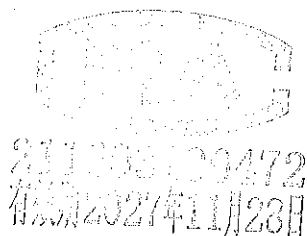

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S138
样品受理号: 集 75
报告书编号: 2025S138

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山东铺黄湾水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.33	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	138.9	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	7.4	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	5.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.41	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	313	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S139
样品受理号: 集 76
报告书编号: 2025S139

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山东铺黄湾水厂 采样地点: 黄湾小魏湾

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心 (行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.25	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	116.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	7.5	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	5.3	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.40	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	356	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王新

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S140
样品受理号: 集 77
报告书编号: 2025S140

收样日期: 2025 年 03 月 19 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 19 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 19 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 19 日
生产单位: 罗山东铺龙泉水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.08	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	168.8	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	9.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	2.7	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.33	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	384	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号:

2025S141

收样日期:

2025年03月19日

样品受理号:

集 78

检测完成日期:

2025年04月01日

报告书编号:

2025S141

报告日期:

2025年04月02日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月19日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月19日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025年03月19日
生产单位: 罗山东铺龙泉水厂 采样地点: 东铺西街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.05	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	155.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	13.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	2.9	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.34	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	1.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	383	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025年4月2日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603109472

样品编号: 2025年11月23日

样品受理号:

报告书编号:

2025S142

集 79

2025S142

收样日期:

检测完成日期:

报告日期:

QRD010-2021

2025年03月20日

2025年04月01日

2025年04月02日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月20日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月20日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025年03月20日
生产单位: 罗山县周党水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.15	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	109.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	13.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	19.8	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.22	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	17	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	2.5	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	222	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025年4月2日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S143
样品受理号: 集 80
报告书编号: 2025S143

收样日期: 2025 年 03 月 20 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 20 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 20 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 20 日
生产单位: 罗山县周党水厂 采样地点: 周党南街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.13	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	105.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	13.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	20.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.21	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	13	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.5	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	218	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S144
样品受理号: 集 81
报告书编号: 2025S144

收样日期: 2025 年 03 月 20 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(井水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 20 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 20 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 20 日
生产单位: 周党农业中心 采样地点: 中心院内


送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.83	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	332.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	115.9	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	16.2	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.50	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	73	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.1	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	911	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	0.71	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 2 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S151
样品受理号: 集 88
报告书编号: 2025S151

收样日期: 2025 年 03 月 20 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 20 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 20 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 20 日
生产单位: 罗山县周党闵湾供水站 采样地点: 闵湾村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.78	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	102.9	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	17.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	19.6	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.24	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	5	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	8.4	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	247	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	0.06	≤1.0			



签发人: 李川

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211608100472
2025年11月28日样品编号:
样品受理号:
报告书编号:2025S166
集 97
2025S166收样日期:
检测完成日期:
报告日期:QRD010-2021
2025 年 03 月 21 日
2025 年 04 月 01 日
2025 年 04 月 02 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 21 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 21 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 21 日
生产单位: 罗山潘新李桥水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.24	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	76.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	14.5	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	16.3	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	22	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.1	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	185	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 吕冰

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: 2025S167
样品受理号: 集 98
报告书编号: 2025S167

收样日期: 2025 年 03 月 21 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 01 日
报告日期: 2025 年 04 月 02 日

QRD010-2021

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 21 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 21 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 21 日
生产单位: 罗山潘新李桥水厂 采样地点: 潘新南街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.25	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	75.9	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	13.6	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	15.0	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.37	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	7	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	0.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	181	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王 明

签发日期: 2025 年 4 月 2 日

罗山县疾病预防控制中心



检测报告

211603100472

GRD010-2021

样品编号: 2025S172

收样日期:

2025 年 03 月 24 日

样品受理号:

集 103

检测完成日期:

2025 年 04 月 14 日

报告书编号:

2025S172

报告日期:

2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(出厂水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 24 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 24 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	2025 年 03 月 24 日
生产单位:	罗山朱堂万河供水站	采样地点:	水厂院内


送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.70	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	86.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	4.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	12.6	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.19	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	19	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.2	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	190	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 14 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021



样品编号: 21-03100472
样品受理日期: 2021年3月28日
报告编号: 21-03100472

2025S173
集 104
2025S173

收样日期: 2025年03月24日
检测完成日期: 2025年04月14日
报告日期: 2025年04月14日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月24日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月24日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025年03月24日
生产单位: 罗山朱堂万河供水站 采样地点: 万河卫生室

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.15	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	85.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	4.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	12.3	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.22	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	13	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	1.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	103	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 李洪

签发日期: 2025年4月14日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告



211603100472
样品编号:
样品受理号: 2025年11月28日
报告书编号:

2025S174
集 105
2025S174

收样日期:
检测完成日期:
报告日期:

QRD010-2021
2025 年 03 月 24 日
2025 年 04 月 14 日
2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(出厂水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 24 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 24 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	2025 年 03 月 24 日
生产单位:	罗山朱堂宝安水厂	采样地点:	水厂院内
送样单位及地址:	罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)		

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.40	6.5~8.5	镉(Cd),mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价),mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃),mg/L	45.8	≤450	铅(Pb),mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物,mg/L	2.3	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐,mg/L	12.9	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物,mg/L	0.71	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数,CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计),mg/L	3.1	大型≤10 小型≤20	大肠菌群,MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体,mg/L	102	≤1000	大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe),mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn),mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu),mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn),mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王利华

签发日期: 2025 年 4 月 14 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S175
样品受理号: 集 106
报告书编号: 2025S175收样日期: 2025 年 03 月 24 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水)
产品批号: 2025 年 03 月 24 日
生产日期: 2025 年 03 月 24 日
检测类别: 抽样
样品性状及包装: 液体、瓶装
生产单位: 罗山朱堂宝安水厂商 标: 无
规格数量: 500mL×3
保 质 期: 无
执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
送样人: 2025 年 03 月 24 日
采样地点: 朱堂东街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.04	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	41.6	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	2.4	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	13.0	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.75	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	2	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	190	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王 伟

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S176
样品受理号: 3100472
报告书编号: 2025S176
2025年03月24日2025S176
集 107
2025S176收样日期:
检测完成日期:
报告日期:2025 年 03 月 24 日
2025 年 04 月 14 日
2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 24 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 24 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 24 日
生产单位: 罗山青山镇水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.38	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	64.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	18.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	13.9	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.40	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	0.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	189	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S177
样品受理号: 集 108
报告书编号: 2025S177

收样日期: 2025 年 03 月 24 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水)

商 标: 无

产品批号: 2025 年 03 月 24 日

规格数量: 500mL×3

生产日期: 2025 年 03 月 24 日

保 质 期: 无

检测类别: 抽样

执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023

样品性状及包装: 液体、瓶装

送样人: 2025 年 03 月 24 日

生产单位: 罗山青山镇水厂

采样地点: 青山十字街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.41	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	66.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	19.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	13.9	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.36	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	0.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	190	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 邵 斌

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 603100472 2025S188
样品受理号: 集 109
报告书编号: 2025S188

收样日期: 2025 年 03 月 25 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 25 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 25 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 25 日
生产单位: 罗山庙仙熊林供水站 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.50	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	191.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	16.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.0	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.20	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	430	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 14 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472

QRD010-2021

样品编号: 2025S189
样品受理号: 集 110
报告书编号: 2025S189

收样日期: 2025 年 03 月 25 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 25 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 25 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 25 日
生产单位: 罗山庙仙熊林供水站 采样地点: 熊林村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.51	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	174.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	16.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.0	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.19	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	32	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	429	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S190
样品受理号: 集 111
报告编号: 2025S190收样日期: 2025 年 03 月 25 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 25 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 25 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 25 日
生产单位: 罗山庙仙方集水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.82	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	195.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	7.0	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	2.3	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.31	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	2	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	470	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 14 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472

QRD010-2021

样品编号: 2025S191

收样日期:

2025年03月25日

样品受理号:

集 112

检测完成日期:

2025年04月14日

报告书编号:

2025S191

报告日期:

2025年04月14日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月25日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月25日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025年03月25日
生产单位: 罗山庙仙方集水厂 采样地点: 方集村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.00	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	228.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	6.8	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	2.3	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.29	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	44	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	2.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	470	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025年4月14日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



QRD010-2021

样品编号: 603100472
样品受理号: 20250327
报告书编号: 20250328

2025S192
集 113
2025S192

收样日期:
检测完成日期:
报告日期:

2025 年 03 月 25 日
2025 年 04 月 14 日
2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(出厂水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 25 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 25 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	2025 年 03 月 25 日
生产单位:	罗山庙仙水厂	采样地点:	水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.83	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	245.5	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	12.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.0	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.24	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	4	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	485	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: [Signature]

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



样品编号: 2025S193
样品受理号: 集 114
报告书编号: 1603100472
有效期: 2027年11月28日

收样日期: 2025年03月25日
检测完成日期: 2025年04月14日
报告日期: 2025年04月14日

QRD010-2021

第1页 / 共1页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商标: 无
产品批号: 2025年03月25日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月25日 保质期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025年03月25日
生产单位: 罗山庙仙水厂 采样地点: 农业中心院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:


项目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH值	6.82	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	229.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	12.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.1	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.25	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	2	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	3.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	481	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王红

签发日期: 2025年4月14日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



QRD010-2021

样品编号: 2025S211
样品受理号: 集 121
报告书编号: 2025S211收样日期: 2025 年 03 月 27 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 27 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 27 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 27 日
生产单位: 罗山楠杆供水站 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.17	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	242.9	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	32.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	20.2	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	5.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	576	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	0.01	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			


签发人: (签名)

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021



样品编号: 2025S212
样品受理号: 集 122
报告编号: 2025S212

收样日期: 2025 年 03 月 27 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页


样品名称: 生活饮用水(末梢水)
产品批号: 2025 年 03 月 27 日
生产日期: 2025 年 03 月 27 日
检测类别: 抽样
样品性状及包装: 液体、瓶装
生产单位: 罗山楠杆供水站

商 标: 无
规格数量: 500mL×3
保 质 期: 无
执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
送样人: 2025 年 03 月 27 日
采样地点: 楠杆十字街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.95	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	222.9	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	13.5	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	4.7	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.28	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.2	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	537	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: [Signature]

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S213
样品受理号: 第123
报告书编号: 2025S213

收样日期: 2025年03月27日
检测完成日期: 2025年04月14日
报告日期: 2025年04月14日

第1页 / 共1页

样品名称: 生活饮用水(出厂水)
产品批号: 2025年03月27日
生产日期: 2025年03月27日
检测类别: 抽样
样品性状及包装: 液体、瓶装
生产单位: 罗山楠杆石水厂

商 标: 无
规格数量: 500mL×3
保 质 期: 无
执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
送样人: 2025年03月27日
采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.57	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	115.2	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	31.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	31.6	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.27	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	34	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	2.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	336	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 罗山

签发日期: 2025年4月14日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S214
样品受理号: 211603100472
报告书编号: 2025S214
有效期: 2027年11月23日

收样日期: 2025年03月27日
检测完成日期: 2025年04月14日
报告日期: 2025年04月14日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月27日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月27日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025年03月27日
生产单位: 罗山楠杆石水厂 采样地点: 田堰村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.60	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	110.4	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	30.7	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	31.5	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.29	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	97	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	2.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	317	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 袁 沁

签发日期: 2025年4月14日

罗山县疾病预防控制中心
检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S215
样品受理号: 集 125
报告书编号: 2025S215
211603100472
2025年03月27日

收样日期: 2025 年 03 月 27 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 27 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 27 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 27 日
生产单位: 罗山楠杆张岗水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.09	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	177.6	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	5.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.6	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.30	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	452	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: (罗 洪)

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S216
样品受理号: 集 126
报告书编号: 211603100473

收样日期: 2025 年 03 月 27 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 27 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 27 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 27 日
生产单位: 罗山楠杆张岗水厂 采样地点: 谢家湾组

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.13	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	178.4	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	4.8	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.3	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.38	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	454	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: (signature)

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S225
样品受理号: 集 127
报告书编号: 2025S225收样日期: 2025 年 03 月 28 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水)
产品批号: 2025 年 03 月 28 日
生产日期: 2025 年 03 月 28 日
检测类别: 抽样
样品性状及包装: 液体、瓶装
生产单位: 罗山子路翁湾供水站商 标: 无
规格数量: 500mL×3
保 质 期: 无
执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
送样人: 2025 年 03 月 28 日
采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.25	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	213.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	11.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	4.7	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.36	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	540	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王洪

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 2025S226
样品受理号: 集 128
报告书编号: 2025S226收样日期: 2025 年 03 月 28 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水)
产品批号: 2025 年 03 月 28 日
生产日期: 2025 年 03 月 28 日
检测类别: 抽样
样品性状及包装: 液体、瓶装
生产单位: 罗山子路翁湾供水站商 标: 无
规格数量: 500mL×3
保 质 期: 无
执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
送样人: 2025 年 03 月 28 日
采样地点: 翁湾村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.13	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	223.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	6.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	3.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.35	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	320	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.5	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	536	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 3100472
样品受理号: 2025年11月28日
报告书编号:2025S228
集 130
2025S228收样日期:
检测完成日期:
报告日期:2025 年 03 月 28 日
2025 年 04 月 14 日
2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 28 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 28 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 28 日
生产单位: 罗山子路石山口水厂 采样地点: 孟榜村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.34	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	67.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	15.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	14.9	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.38	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	16	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	0.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	179	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	0.13	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 王 冰

签发日期: 2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心



检测报告

QRD010-2021

样品编号: 211603100472 2025S229
样品受理号: 2027年11月28日 集 131
报告书编号: 2025S229

收样日期: 2025年03月28日
检测完成日期: 2025年04月14日
报告日期: 2025年04月14日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025年03月28日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025年03月28日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025年03月28日
生产单位: 罗山子路水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路560号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.28	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	80.9	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	27.6	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	10.7	≤250	氨(以N计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.34	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以N计), mg/L	0.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	207	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王明

签发日期: 2025年4月14日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



QRD010-2021

样品编号: 2025S230
样品受理号: 1603100472 集 132
报告书编号: 2025S230收样日期: 2025 年 03 月 28 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 28 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 28 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 28 日
生产单位: 罗山子路水厂 采样地点: 子路东街

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.20	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	82.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	27.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	14.1	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.32	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	0.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	214	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 罗山

签发日期: 2025 年 4 月 14 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472

有效期至2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S233
样品受理号: 集 135
报告书编号: 2025S233

收样日期: 2025 年 03 月 28 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 28 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 28 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 2025 年 03 月 28 日
生产单位: 罗山丽水曹堰水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.33	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	232.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	11.4	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	4.5	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.35	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	528	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 4 月 14 日

罗山县疾病预防控制中心
检测报告



QRD010-2021

样品编号: 11603100472
样品受理号: 集 136
报告书编号: 2025S234

收样日期: 2025 年 03 月 28 日
检测完成日期: 2025 年 04 月 14 日
报告日期: 2025 年 04 月 14 日

第 1 页 / 共 1 页


样品名称:	生活饮用水(末梢水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 28 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 28 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	2025 年 03 月 28 日
生产单位:	罗山丽水曹堰水厂	采样地点:	曹堰村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.27	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	233.1	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	13.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	4.8	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.45	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	535	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 王开

签发日期: 2025 年 4 月 14 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211608100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S085
样品受理号: 集 30
报告书编号: 2025S085收样日期: 2025 年 03 月 14 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 14 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 14 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山槐店供水站 采样地点: 李家湾组

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.97	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	166.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	11.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.26	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	2	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.6	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	455	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 王明

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



211603100472
2025年11月28日

样品编号:
样品受理号:
报告书编号:

2025S084
集 29
2025S084

收样日期:
检测完成日期:
报告日期:

QRD010-2021
2025 年 03 月 14 日
2025 年 03 月 25 日
2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 14 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 14 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山莽张槐店供水站 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.99	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	188.8	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	11.2	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.27	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	7	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	446	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			



签发人: 刘元

签发日期: 2025 年 3 月 26 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告



211603100472
样品编号: 2025S086
样品受理号: 集 31
报告书编号: 2025S086

QRD010-2021

收样日期: 2025 年 03 月 14 日
检测完成日期: 2025 年 03 月 25 日
报告日期: 2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水(出厂水)	商 标:	无
产品批号:	2025 年 03 月 14 日	规格数量:	500mL×3
生产日期:	2025 年 03 月 14 日	保 质 期:	无
检测类别:	抽样	执行标准:	GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装:	液体、瓶装	送样人:	刘元、彭付兵
生产单位:	罗山莽张朱洼供水站	采样地点:	水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.85	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	198.8	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	15.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.16	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	2	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	391	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 刘元

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号: 3100472
样品受理号: 2025年11月28日
报告书编号:2025S087
集 32
2025S087收样日期:
检测完成日期:
报告日期:2025 年 03 月 14 日
2025 年 03 月 25 日
2025 年 03 月 26 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 03 月 14 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 03 月 14 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 罗山莽张朱洼供水站 采样地点: 朱洼村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:					
项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	6.74	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	153.3	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	15.1	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.16	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	8	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	388	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人: 李洪

签发日期: 2025 年 3 月 26 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S325
样品受理号: 复 30
报告书编号: 2025S325收样日期: 2025 年 05 月 20 日
检测完成日期: 2025 年 05 月 23 日
报告日期: 2025 年 05 月 23 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(出厂水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 05 月 20 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 05 月 20 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 莽张天湖水厂 采样地点: 水厂院内

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.51	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	88.7	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	25.6	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.43	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	225	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期:

2025 年 5 月 23 日



罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号: 2025S326
样品受理号: 复 31
报告书编号: 2025S326收样日期: 2025 年 05 月 20 日
检测完成日期: 2025 年 05 月 23 日
报告日期: 2025 年 05 月 23 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: 无
产品批号: 2025 年 05 月 20 日 规格数量: 500mL×3
生产日期: 2025 年 05 月 20 日 保 质 期: 无
检测类别: 抽样 执行标准: GB 5749-2022 GB/T5750-2023
样品性状及包装: 液体、瓶装 送样人: 刘元、彭付兵
生产单位: 莽张天湖水厂 采样地点: 天湖村部

送样单位及地址: 罗山县疾病预防控制中心(行政路 560 号)

检测结果:

项 目	测定值	限值	项 目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As), mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(Hg), mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.47	6.5~8.5	镉(Cd), mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色 度(度)	5	≤15	铬(六价), mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度(NTU)	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al), mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度(CaCO ₃), mg/L	86.0	≤450	铅(Pb), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物, mg/L	25.3	≤250	氰化物, mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐, mg/L	0.4	≤250	氨(以 N 计)	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物, mg/L	0.43	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数, CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计), mg/L	3.6	大型≤10 小型≤20	大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体, mg/L	220	≤1000	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe), mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰(Mn), mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu), mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌(Zn), mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人:

签发日期: 2025 年 5 月 23 日